



B-B
1:30

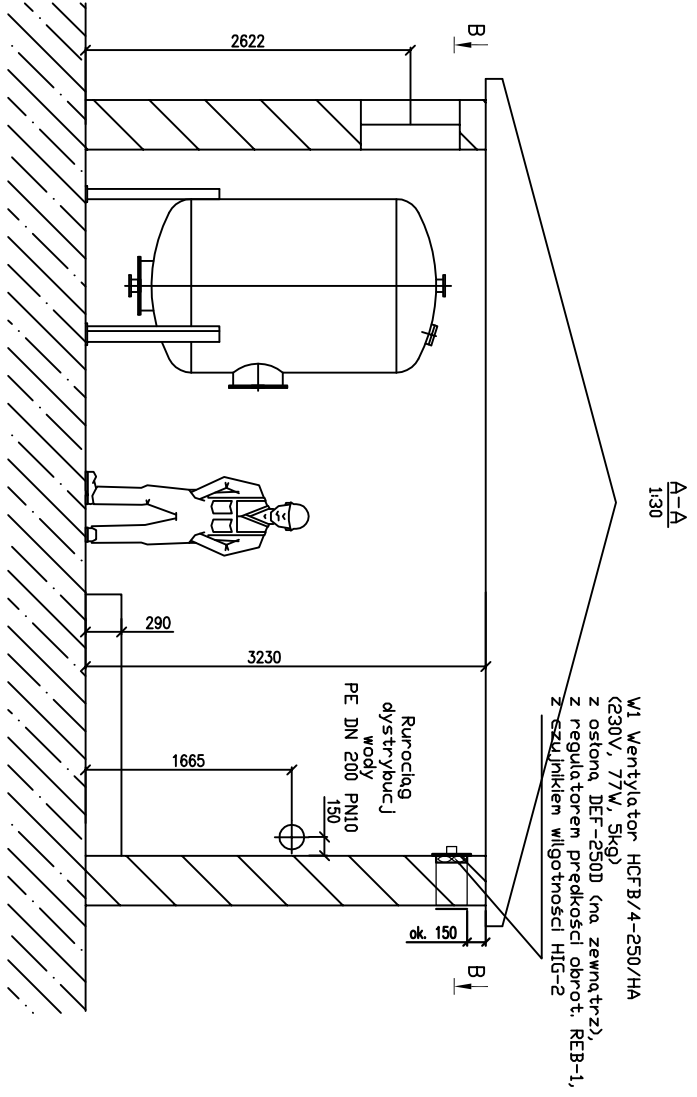


A-A
1:30

W1 Wentylator HCFB/4-250/HA
(230V, 77W, 5kg)
z osłoną DEF-250D (na zewnątrz),
z regulatorem prędkości obrot. REB-1,
z czujnikiem wilgotności HIG-2

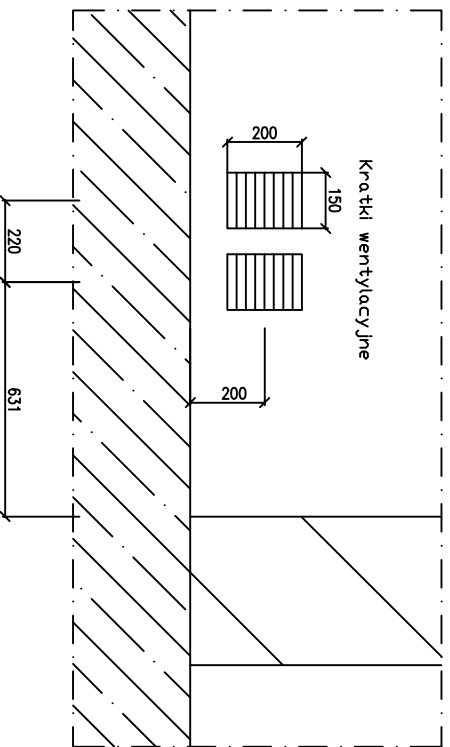

WIDOK W1
1:10

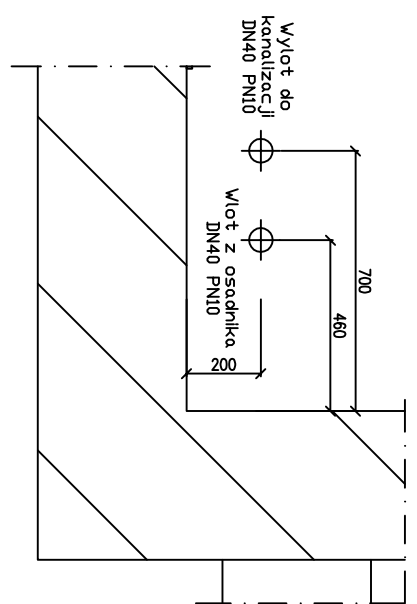

Szczegół 6'
1:10

02				
01				
Rewizja	Opracował	Opis	Sprawdził	Data
Projektował: Paweł Pękala	Podpis	Inwestor: Gmina Olszanka Obiekt: Stacja Uzdatniania Wody - Jankowice Wielkie		
Sprawdził: Robert Jachimczyk		Projekt: Modernizacja instalacji uzdatniania wody na stacji Jankowice Wielkie i Michałów		
Prowadzący projekt: Piotr Główka		Część 04: Elektryczna i AKPiA		
		Tytuł: Układ wentylacji		
P.W. Semako Sp. z o.o. ul. Wiejska 40, 44-153 Łany Wielkie tel. (032) 231 22 41, 231 95 31		Nr rysunku Skala -	175016-0301-094-00 Stadium PW	Data 07.2016 Arkusz 1/1