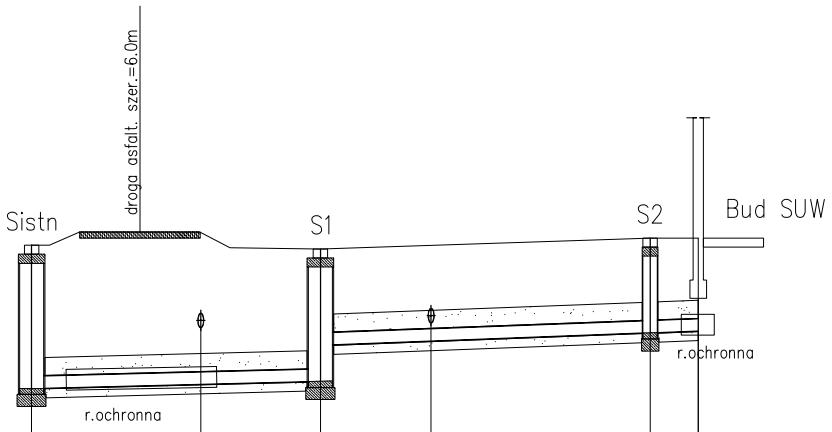

POZIOM PORÓWNAWCZY 155.00 m n.p.m.													
	studnia ø1000, Rz.d.=163.80		wod. przem. wB, Rz.d.=164.82		studnia ø1000		wod. przem. wB, Rz.d.=164.90		studnia ø600	budynek			
RZĘDNA TERENU ISTN.	166.18				166.12				166.30	166.30			
RZĘDNA DNA KANAŁU	163.80		163.82	163.87	163.92	164.52	164.59		164.73	164.76			
RZĘDNA DNA WYKOPU	163.65				163.77	164.37			164.58	164.61			
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	2.38				2.20	1.60			1.57	1.54			
PODSYPKA	0.15				0.15				0.15	0.15			
SPADKI, DŁUGOŚCI		1%		12.00m		1.5%		15.70m					
ŚREDNICA, MATERIAŁ	200PVC kl.S L=27.70m												
ODLEGŁOŚCI	0.00		4.50	7.03	12.00		16.60		25.70	27.70			
		12.00				13.70							
	0 Sistn				S1				S2	Bud SUW			

Zakład Usług Instalacyjnych MINSTAL Brzeg
Marta Sudak

PRACOWNIA: 49-300 Brzeg, ul. Poznańska 22

KONTAKT: tel. (77)416 40 78; 606-45-54-73 msudak@op.pl

INWESTOR: Urząd Gminy Olszanka
Olszanka 16
49-332 Olszanka

NAZWA INWESTYCJI:

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
I PRZYŁĄCZE DO BUDYNKU SUW W JANKOWICACH WLK
DZ.78 i 77/3

PROFIL ks

BRANŻA: sanitarna

PBW

DATA: 11.2016

SKALA:

	Imię i nazwisko	NR UPRAWNIEŃ	Podpis
Projektował	mgr inż. Marek Starczyk	57/93/OP	
Projektował	mgr inż. Marta Sudak		
Opracował			

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE.
ZASTRZEGA SIĘ PRAWO NIEZGODNOŚCI Z STANEM FAKTYCZNYM WYNIKAJĄCYCH Z BRAKÓW
DOMIARÓW GEODEZYJNYCH.W PRZYPADACH WĄTPLIWYCH NALEŻY SIĘ SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. KOPIOWANIE BEZ ZGODY PROJEKTANTA ZABRONIONE

NR RYSUNKU: S2